



**Česká diabetologická
společnost ČLS JEP**

Grafický manuál logotypu



Logotyp **České diabetologické společnosti** sestává ze dvou částí – grafické značky a typografické části. Grafickou značku tvoří ovál, uvnitř kterého je typografie z počátečních písmen názvu společnosti. Typografická část je tvořena názvem společnosti a je v jedné rovině s písmeny uvnitř oválu.

Uvnitř oválu je použito písmo Arboria, v typografické části je použito písmo Roboto Condensed.

Grafická a typografická část tvoří jeden celek logotypu. **Použití samostatné grafické značky (oválu) je možné** např. jako designový prvek na různých tiskovinách či reklamních předmětech.

Preferovaná barevná verze logotypu



Doplňková černobílá verze logotypu



Doplňková inverzní verze logotypu



Není-li možné použít logotyp v preferované modré verzi, lze použít i černobílou, popřípadě inverzní variantu.

Barevná verze:

CMYK: 100 % C, 90 % M, 30 % Y, 35 %

RGB: R 31, G 40, B 85

Černobílá verze:

CMYK: 0 % C, 0 % M, 0 % Y, 100 % K

RGB: R 0, G 0, B 0

Inverzní verze:

CMYK: 0 % C, 0 % M, 0 % Y, 0 % K

RGB: R 255, G 255, B 255

Povolené použití preferované barevné verze logotypu



Povolené použití doplňkové inverzní verze logotypu




Logotyp **České diabetologické společnosti** v modré i černobílé verzi se používá na bílém nebo světlém pozadí.

Je-li barevný podklad tmavší než 50% ekvivalentu černé, je nutné použít inverzní variantu.

Jako pozadí lze použít i obrázek, pokud není příliš členitý a nenarušuje čitelnost logotypu.

Zakázané použití logotypu

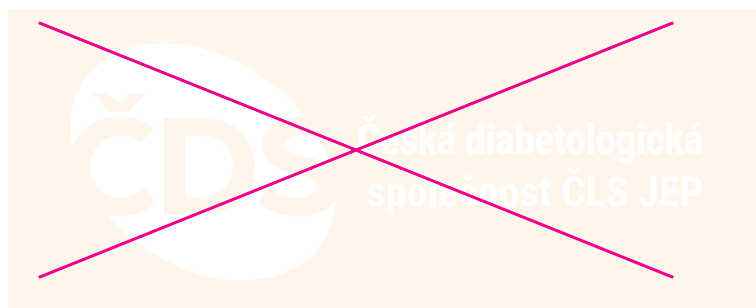

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem měnit tvar, proporce anebo barevnost logotypu a používat ho jinak, než je určeno ve schváleném použití.



Ochranná zóna logotypu



Ochranná zóna = $\frac{1}{3} X$

Minimální ochrannou zónou se rozumí minimální čistý (ochranný) prostor okolo loga, který musí být dodržen. Minimální ochranná zóna je odvozena od velikosti loga a je stanovena na jednu třetinu šířky písmene D.

Minimální povolená velikost logotypu v tisku



Minimální povolená velikost logotypu zaručuje jeho dobrou čitelnost na tištěných materiálech.

V případě logotypu **České diabetologické společnosti** je minimální použitelná velikost stanovena na **40 mm** šířky celého logotypu.